


NOMBRE DE POZO: POZO LA REYNA
CALLE: JOSE CH. RAMIREZ
COLONIA: LA REYNA

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 6"
 CARRETE DE 6"
 CARRETE DE 6" CON JUNTAS
 TE DE 6"
 REDUCCION DE 6" A 2"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2"
 VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 6"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 6"
 MANOMETRO
 CUELLO DE GANSO DE 6"


PERIMETRO

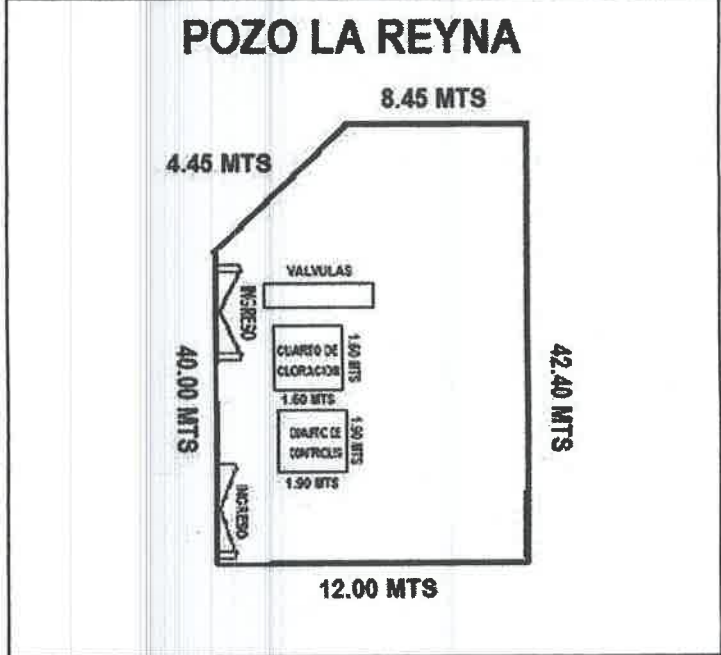

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 167.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 10"
NIVEL DINAMICO: 40.0 mts
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL: 15.61
GASTO TOTAL: 8.29 L.P.S.
NIVEL ESTATICO: 61.0 MTS

FOTO DE REFERENCIA

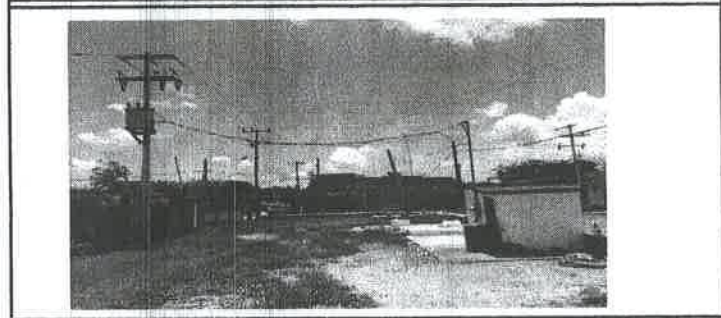

EQUIPAMIENTO

- PLC LOGO MARCA SIEMENS
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- BOMBA SUMERGIBLE DE 60 H.P.
- MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN DE 7.5 H.P A 220 V.
- MACROMEDIDOR DE 6"
- TRANSFORMADOR 45 KVA
- EQUIPO DE CLORACION


Handwritten signatures in blue ink:

- A large scribble on the left.
- A signature 'H' on the right.
- A signature 'J' on the right.
- A signature 'J' at the bottom center.

NOMBRE DE POZO: POZO JOHN DEERE
CALLE: POTRERO EL POZO
COLONIA:

TREN DE DESCARGA

GODO CABEZAL DE 6"
 CARRETE DE 6"
 VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 6"
 VALVULA EXPULSORA DE AIRE
 TE DE 6"
 VALVULA DE VASTAGO SALIENTE 6"
 VALVULA DE VASTAGO SALIENTE 6"
 GODO DE 22° DE 6"
 CUELLO DE GANSO DE 6"
 VALVULA EXPULSORA DE AIRE

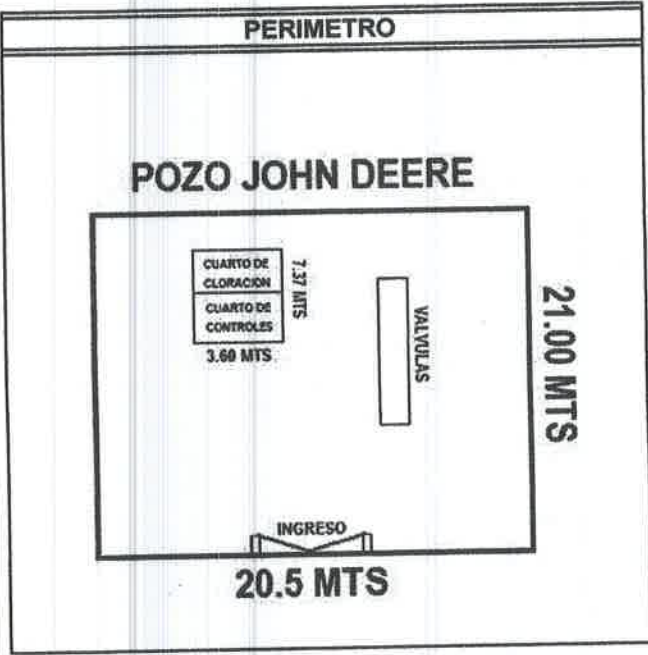

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 250.00 MTS
 DIAMETRO DE ADEME: 12"
 NIVEL DINAMICO: 87
 FAC. POTENCIA:
 POTENCIA TOTAL: 34.39
 GASTO TOTAL: 21.67 L.P.S.



EQUIPAMIENTO

- EQUIPO DE CLORACION
- TRABAJANDO CON GUARDAMOTOR
- TRANSFORMADOR 45 KVA MCA. TESA A 440 V
- MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P 440 V
- BOMBA SUMERGIBLE DE 40 H.P.




NOMBRE DE POZO: POZO EL BRILLANTE
CALLE: FNT. EST. FERROCARIL
COLONIA: POTRERO EL BRILLANTE

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 6"
BRIDA DE 6"
TE DE 6"
MANOMETRO
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
CODO DE 90°
REDUCCION DE 6" A 3"
GARZA DE LLENADO
VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 6"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
CUELLO DE GANSO DE 6"
TE DE 6"

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 150.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 10"
NIVEL DINAMICO: 65
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 6 L.P.S.

EQUIPAMIENTO


- EQUIPO DE CLORACION
- ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO 60 H.P
MARCA SIEMENS 220 V
- BANCO DE CAPACITORES MARCA MERLIN
GERIN 10 KVAR
- BOMBA SUMERGIBLE MCA. GRUNDFOS 20 HP
- MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN 20 HP
- TRANSFORMADOR 75 KVA 220V MCA. TESA

PERIMETRO

POZO EL BRILLANTE



FOTO DE REFERENCIA

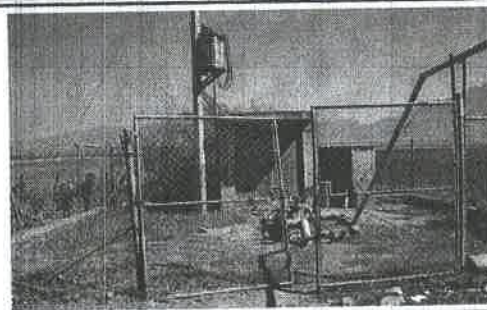

[Handwritten signatures in blue ink]


[Large handwritten signature in blue ink]

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

NOMBRE DE POZO: POZO CANCUN
CALLE: PASO DE CANCUN
COLONIA: FRACC. EL ROCIO

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 6"
 TE DE 6"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
 VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK DE 6"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
 GUELLO DE GANSO DE 6"

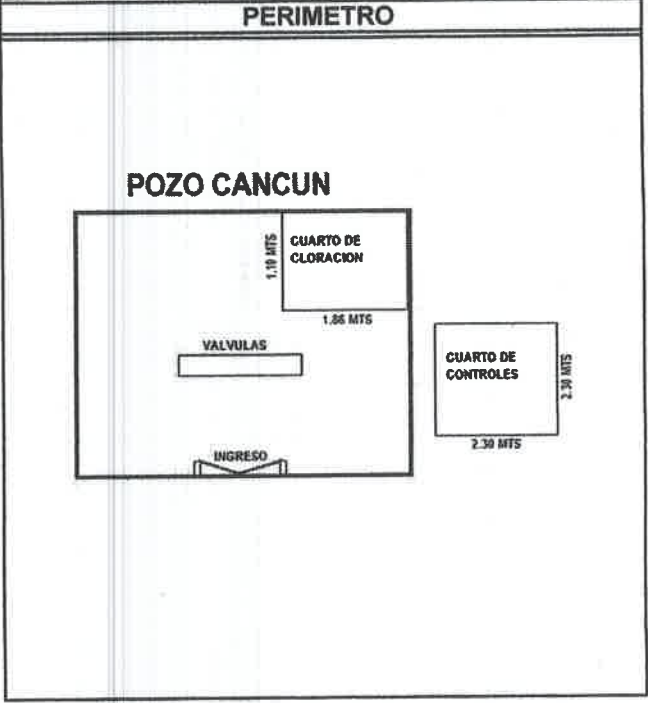

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 168.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 10"
NIVEL DINAMICO: 111.5
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 13.8 L.P.S



EQUIPAMIENTO

- TRANSFORMADOR
- ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 40 H.P
- 440 V MOD. K981 MCA. SIEMENS
- BANCO DE CAPACITORES MCA. MERLIN GERIN 15 KVAR
- BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP
- MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP
- EQUIPO DE CLORACION

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom center and several others to the right.



ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

NOMBRE DE POZO: POZO CONSORCIO HOGAR
CALLE: SALIDA CARRT. AHUALULCO
COLONIA: EL BRILLANTE

PERIMETRO


POZO CONSORCIO HOGAR



TREN DE DESCARGA

- CODO CABEZAL DE 6"
- JUNTA DE 6"
- VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 6"
- CARRETE DE 6"
- VALVULA EXPULSORA DE AIRE
- MANOMETRO
- CARRETE DE 6"
- MEDIDOR DE FLUJO
- TE DE 6 "
- VALVULA DE VASTAGO FIJO 6"
- VALVULA DE VASTAGO FIJO 6"
- CODO DE 90° DE 6"
- CUELLO DE GANSO 6"

FOTO DE REFERENCIA

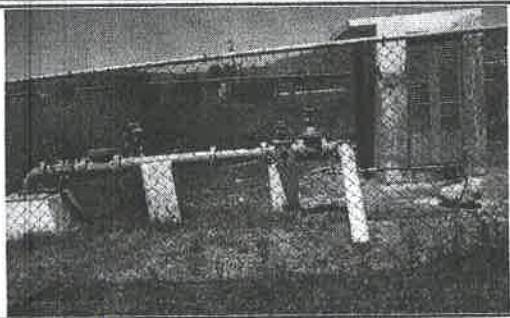

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 117.5 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 12"
NIVEL DINAMICO: 66.5
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL: 26.56
GASTO TOTAL: 15.32 L.P.S.

EQUIPAMIENTO

- TRANSFORMADOR 75 KVA 440
- TRABAJANDO CON GUARDA MOTOR
- BANCO DE CAPACITORES 20 KVA MCA. ABB
- BOMBA SUM. MCA. ALTAMIRA 40 HP
- MOTOR SUM. ALTAMIRA 50 H.P 440 V
- CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON DESARENADOR
- PLC TELEMECANIQUE SR1 B101 FU
- EQUIPO DE CLORACION

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones to the right.



ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

NOMBRE DE POZO: POZO EL COLORADO
CALLE: POTRERO EL COLORADO
COLONIA:

TREN DE DESCARGA

- CODO CABEZAL DE 8"
- CARRETE DE 8"
- MANOMETRO
- VALVULA EXPULSORA DE AIRE
- CARRETE DE 8"
- CARRETE DE 8"
- MÉDIDOR DE FLUJO
- TE DE 8"
- VALVULA DE VUELTA RAPIDA DE 8"
- VALVULA DE VUELTA RAPIDA DE 8"
- VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 8"
- CHELLO DE GANSO 8"

PERIMETRO


POZO EL COLORADO



DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 279.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 12"
NIVEL DINAMICO: 110.5
FAC. POTENCIA: 85%
POTENCIA TOTAL: 31.35
GASTO TOTAL: 16 L.P.S

FOTO DE REFERENCIA

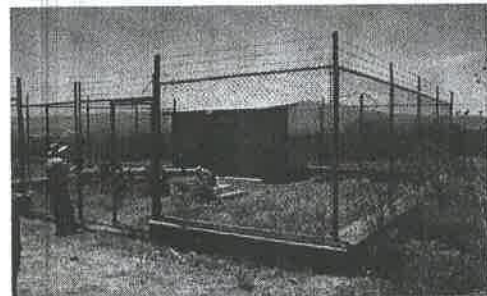

EQUIPAMIENTO

- EQUIPO DE CLORACION
- TRABAJANDO CON GUARDA MOTOR
- BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP
- MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 40 HP 440 V
- CAMISA DE ENFRIAMIENTO
- DESARENADOR CENTRIFUGO DL-8
- PLC MCA. TELEMECANIQUE SR1 B101FU
- TRASFORMADOR 112 KVA 440 MCA CNTAL. ELECT

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom center and several others to the right.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA

NOMBRE DE POZO: POZO LA ISLA
CALLE: POTRERO EL MAPO
COLONIA: LA ISLA

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 8"
CARRETE DE 8"
MEDIDOR DE FLUJO
MANOMETRO
VALVULA EXPULSORA DE AIRE
TE DE 8"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 8"
VALVULA DE VASTAGO SALIENTE DE 8"
CUELLO DE GANSO DE 8"

PERIMETRO


POZO LA ISLA



DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 260.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 10"
NIVEL DINAMICO:
FAC. POTENCIA: 88%
POTENCIA TOTAL: 54.58
GASTO TOTAL: 0 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA

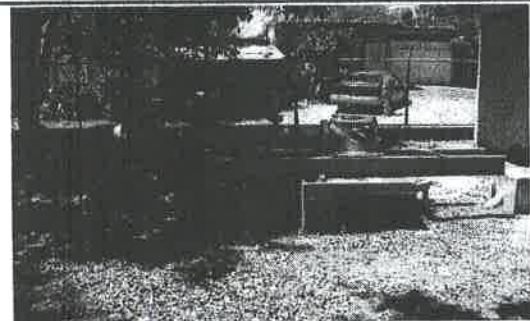

EQUIPAMIENTO

- ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 150 HP MOD. K981 MCA SIEMENS
- BANCO DE CAPACITORES 30 KVAR MCA. MERLIN-GERIN
- TRANSFORMADOR DE 440 V 150 KVA MCA TRAGESA
- BOMBA SUM. MCA GRUNDFOS 475S6500-7 HP 50
- MOTOR SUM. MCA. MERCURY 60 H.P
- CAMISA DE ENFRIAMIENTO DE 8" X 3.05
- DESARENADOR MOD. DL-6 FLUXSEN
- SUB MONITOR PREMIUM



Siapame

Handwritten signatures in blue ink are present over the Siapame logo and in the bottom right corner of the page.

NOMBRE DE POZO: POZO EL PANTEON
CALLE: CAM. PORTEZUELO
COLONIA: LA MUNICIPAL

TREN DE DESCARGA

CUELLO DE GANSO DE 8"
 CODO CABEZAL DE 6"
 REDUCCION DE 6" A 8"
 CARRETE DE 8"
 MANOMETRO
 CARRETE DE 8"
 MEDIDOR DE FLUJO
 VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 8"
 TE DE 8" SALIDA A 4"
 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 4"
 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 4"
 VALVULA EXPULSORA DE AIRE
 CUELLO DE GANSO DE 4"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 8"
 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 8"




DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	240 MTS
DIAMETRO DE ADEME:	12"
NIVEL DINAMICO:	82
FAC. POTENCIA:	87%
POTENCIA TOTAL:	46.62
GASTO TOTAL:	17.2 L.P.S



EQUIPAMIENTO

CENTRO DE CARGA TERMICO
 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP
 MOTOR SUMERGIBLE 30 HP
 TRANSFORMADOR DELTA 75 KVA
 REBOMBEO A LA ISLA CON BOMBA DE 3 HP

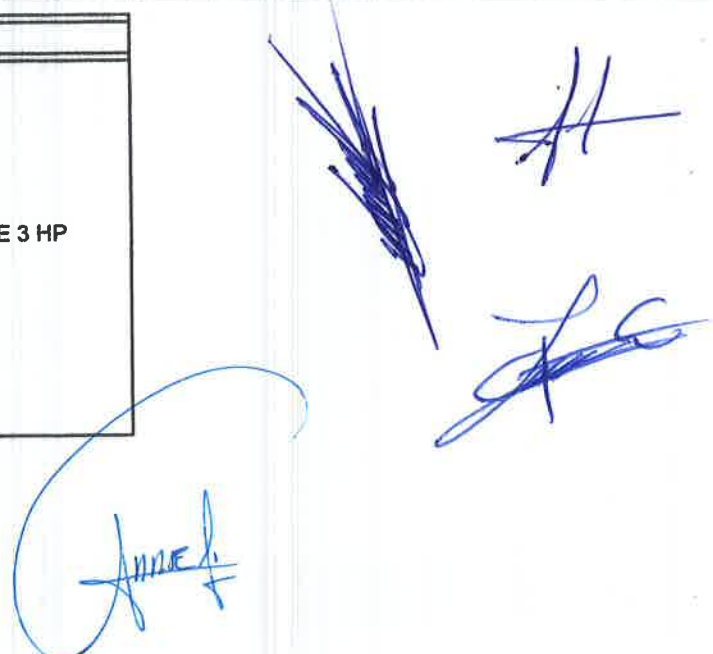



Siapame

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO


NOMBRE DE POZO: POZO PORVENIR
CALLE: HDA. TEUCHITLAN
COLONIA: PORVENIR

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 4"
TE DE 4"
BRIDA DE 4"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 4
CODO DE 22°
CUELLO DE GANSO DE 4"

PERIMETRO


POZO
PORVENIR

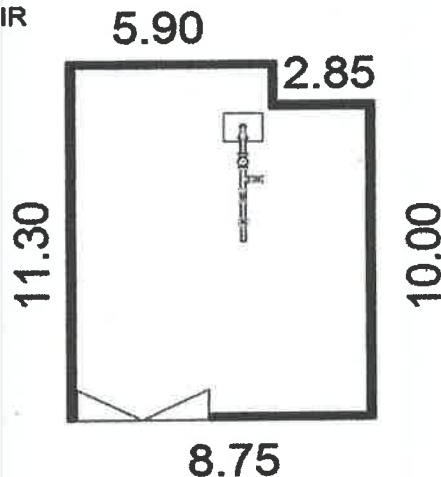

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 60 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 8"
NIVEL DINAMICO: 50
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 3.22 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA

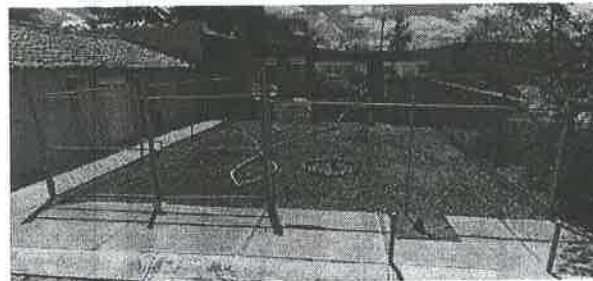

EQUIPAMIENTO

- SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE
- BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA 10 HP
- MOTOR SUM. MCA. FRANKLIN 10 HP
- TRANSFORMADOR MCA. DELTA 30 KVA. 220 V.
- DOSIFICADOR DE CLORO

NOTA: CLAUSURADO
OTORGANDO AGUA DEL POZO CERRITOS,
PROPIEDAD DEL SEÑOR RAMON HERNANDEZ

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



NOMBRE DE POZO: EL CARRIZO
CALLE:
COMUNIDAD: SAN ANTONIO MATUTE

FOTO DE REFERENCIA



TREN DE DESCARGA

- 1 VALVULA VASTAGO FIJO DE 3"
- TEE BRIDADA DE 4"
- REDUCCION DE 6" A 4"
- 2 VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 4"
- CODO BRIDADO DE 4" X 22°
- CUELLO DE GANSO DE 4"
- MACROMEDIDOR DE 4"
- 2 CARRETE DE 4" X 50 CM.
- 1 CARRETE DE 4" X 25 CM.
- 1 VALVULA CHECK DE 4"
- 1 VALVULA EXPULSORA DE AIRE
- 1 REDUCCION DE 4" A 3"


FOTO DE TREN DE DESCARGA



DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	MTS
DIAMETRO DE ADEME:	10" PVC
NIVEL DINAMICO:	MTS
FAC. POTENCIA:	
POTENCIA TOTAL:	
GASTO TOTAL:	L.P.S.
COLUMNA:	6" DIAM.

FOTO DOSIFICADOR DE CLORO

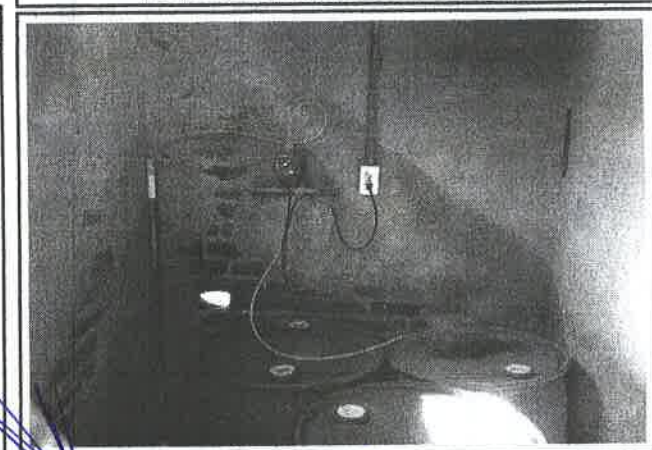

EQUIPAMIENTO

- CONTROLES A TENSION REDUCIDA
- BOMBA 20 HP
- MOTOR DE 15 HP
- TRANSFORMADOR TRIFASICO A 220 V
- DOSIFICADOR DE CLORO

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

NOMBRE DE POZO: POZO LA CIENEGA
CALLE: SALUD
COLONIA:


TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 6"
 REDUCCION DE 6" A 8"
 CARRETE DE 8"
 CARRETE DE 8"
 MEDIDOR DE FLUJO
 VALVULA DE RETENCION TIPO CHECK 8"
 TE CON REDUCCION 4"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 3"
 VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3"
 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 8"
 CARRETE DE 8"
 CUELLO DE GANSO DE 8"

R
C

PERIMETRO

POZO LA CIENEGA

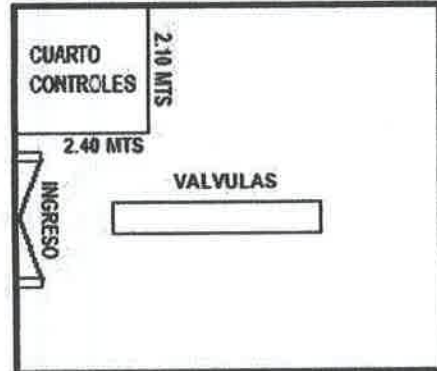


11.60 MTS

12.80 MTS

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 160 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 12"
NIVEL DINAMICO: 84
FAC. POTENCIA: 100%
POTENCIA TOTAL: 30.92
GASTO TOTAL: 17 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA

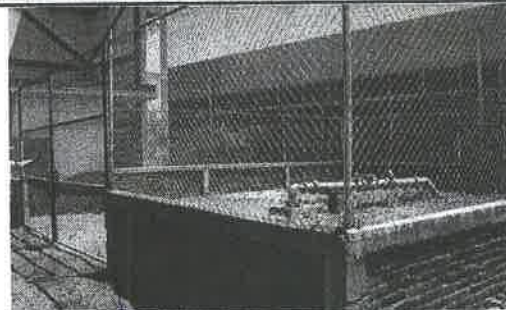

EQUIPAMIENTO

- TRABAJANDO CON GUARDA MOTOR
- BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP
- TRANSFORMADOR 75 KVA MCA.
- CONTINENTAL ELECTRIC
- MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 440 V.
- MARCA ALTAMIRA.

Handwritten signatures in blue ink:
 A large scribble on the left.
 A signature 'AH' on the right.
 A signature 'JGA' on the right.

Handwritten signature in blue ink:
 A large signature at the bottom center.




NOMBRE DE POZO: POZO LA "Y"
CALLE: SALUD
COLONIA:

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 4"
TE DE 4"
BRIDA DE 4"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 4"
CODO DE 22°
CUELLO DE GANSO DE 4"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 4"
TE DE 4"
REDUCCION A 2"
TAPON

PERIMETRO

POZO LA "Y"

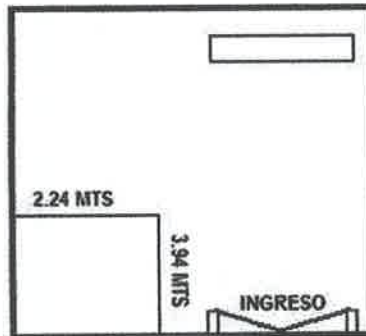

14.30 MTS

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 150 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 8"
NIVEL DINAMICO: 50
FAC. POTENCIA: 95%
POTENCIA TOTAL: 4.3
GASTO TOTAL: 3.53 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA



EQUIPAMIENTO

- ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA
20 H.P MODELO K981 MCA. SIEMENS
- BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA DE 10 HP
- MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN DE 10 HP
- TRANSFORMADOR MCA. DELTA 30 KVA. DE 440 V.
- BOMBA DOSIFICADORA MCA. PROMINENT
MÓD. CNPA 1602

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.




Siapame

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

NOMBRE DE POZO: EL PARAISO
CALLE: ALBATROS
COLONIA: EL PARAISO

TREN DE DESCARGA


CODO CABEZAL DE 10"
TE DE 6"
BRIDA DE 6"
VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 6"
CODO DE 22°
CUELLO DE GANSO DE 10"
VALVULA DE VASTAGO FIJO
TE DE 10"

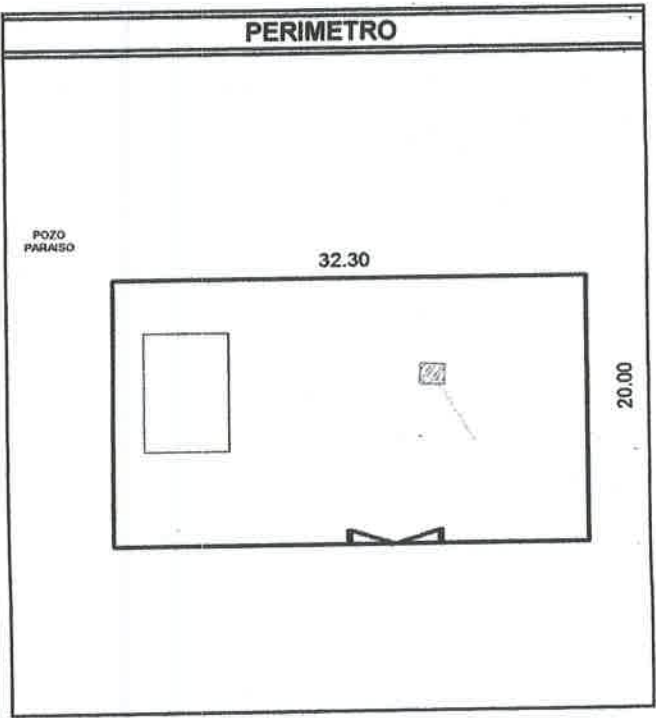

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD: 120 MTS
DIAMETRO DE ADEME: 12"
NIVEL DINAMICO: 52
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 28.69 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA

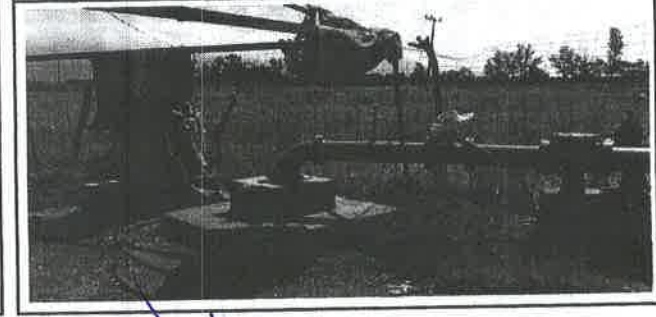

EQUIPAMIENTO

- ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA
- 60 H.P MODELO K981 MCA. SIEMENS
- BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFOS DE 60 HP
- MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN DE 60 HP A 440 VOLTS
- TRANSFORMADOR MCA. DELTA 30 KVA. 440 V
- DOSIFICADOR DE CLORO

Handwritten signatures in blue ink.



Siapame

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

NOMBRE DE POZO: SIAPAME
CALLE: CORREGIDORA
COLONIA: CENTRO

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 3"
TE DE 3"
BRIDA DE 3"
VALVULA DE VASTAGO FIJO
CODO DE 22°
CUELLO DE GANSO DE 3"

PERIMETRO

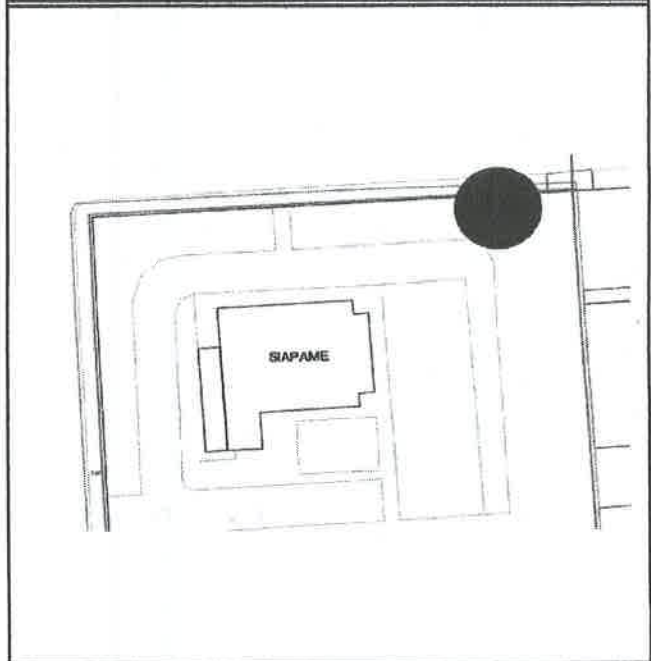

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:
DIAMETRO DE ADEME:
NIVEL DINAMICO:
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 6 L.P.S.

FOTO DE REFERENCIA



EQUIPAMIENTO

- TRABAJANDO CON GUARDA MOTOR DE 10 HP
- BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA DE 10 HP
- MOTOR SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN 10 HP
- TRANSFORMADOR MCA. DELTA 30 KVA. 440 V.
- DOSIFICADOR DE CLORO

[Handwritten signatures in blue ink]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE POZO: PUERTA DE LA VEGA
CALLE:
COMUNIDAD: PUERTA DE LA VEGA


FOTO DE REFERENCIA

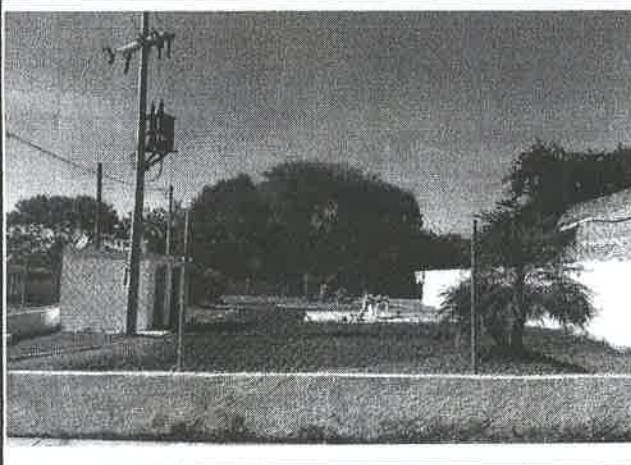

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL DE 4"
 TE DE 4"
 BRIDA DE 4"
 2 VÁLVULAS DE VASTAGO FIJO DE 4
 CODO DE 45°
 CUELLO DE GANSO DE 4"
 MEDIDOR DE FLUJO DE 4"
 1 CARRETE DE 4" X 50 CM.
 1 CARRETE DE 4" X 25 CM.
 1 VALVULA CHECK DE 4"


FOTO DE TREN DE DESCARGA

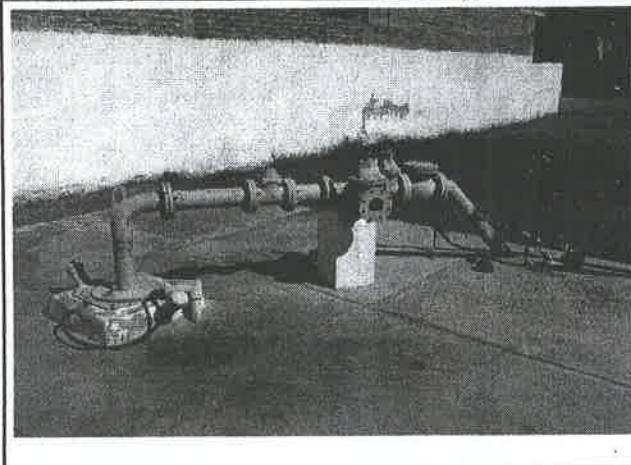

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	99.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME:	8" ACERO
NIVEL DINAMICO:	34.00 MTS
FAC. POTENCIA:	
POTENCIA TOTAL:	
GASTO TOTAL:	L.P.S.

FOTO DE DE CONTROLES

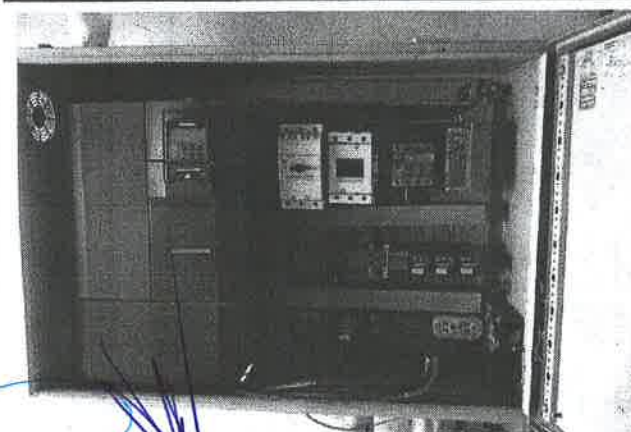


EQUIPAMIENTO

- SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE
- BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFOS 20 HP
- MOTOR SUM. MCA. FRANKLIN 20 HP
- TRANSFORMADOR A 220 V. TRIFASICA
- DOSIFICADOR DE CLORO ROJO

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

NOMBRE DE POZO: STA. MARIA DE LA HUERTA
CALLE:
COMUNIDAD: STA. MARIA DE LA HUERTA


FOTO DE REFERENCIA

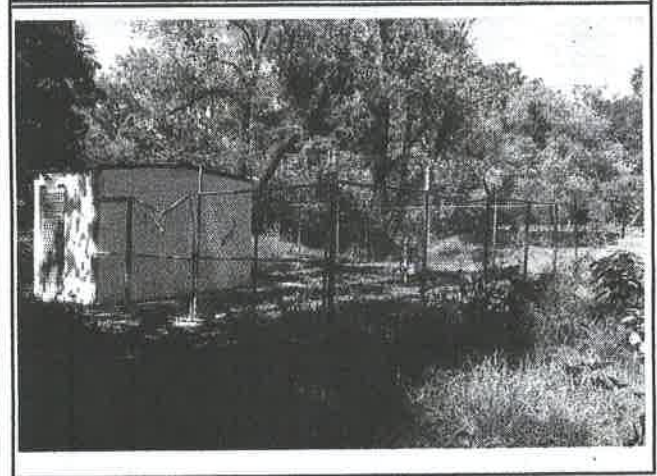

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL BRIDADO DE 2"
 TEE BRIDADA DE 2"
 2 VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 2"
 CODO BRIDADO DE 2" X 22°
 CUELLO DE GANSO DE 2"
 MACROMEDIDOR DE 2"
 2 CARRETE DE 2" X 50 CM.
 1 VALVULA CHECK DE 2"


FOTO DE TREN DE DESCARGA

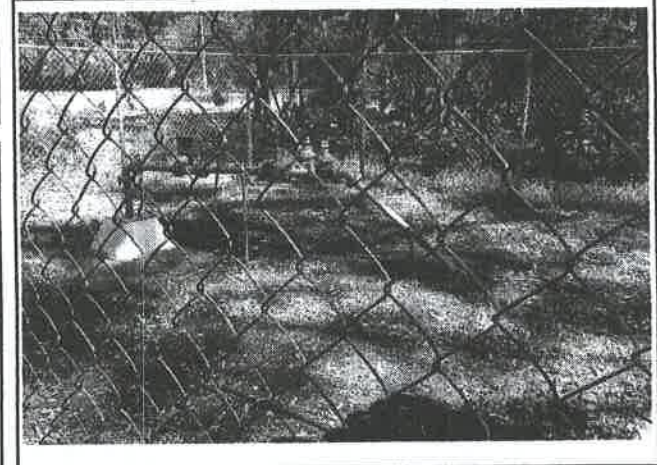

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	26.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME:	6" PVC
NIVEL DINAMICO:	2.00 MTS
FAC. POTENCIA:	
POTENCIA TOTAL:	
GASTO TOTAL:	L.P.S.
COLUMNA:	17.00 MTS

FOTO CASETA DE CONTROLES

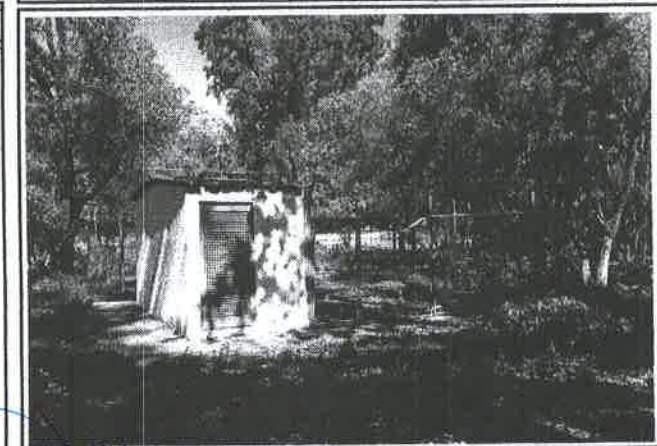

EQUIPAMIENTO


- SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE
- BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP
- MOTOR SUMERGIBLE DE 2 HP
- SIN TRANSFORMADOR ENERGIA TOMADA DE LA CALLE
- DOSIFICADOR DE CLORO AMARILLO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



NOMBRE DE POZO: PIEDRA BLANCA
CALLE:
COMUNIDAD: SAN ANTONIO MATUTE

FOTO DE REFERENCIA

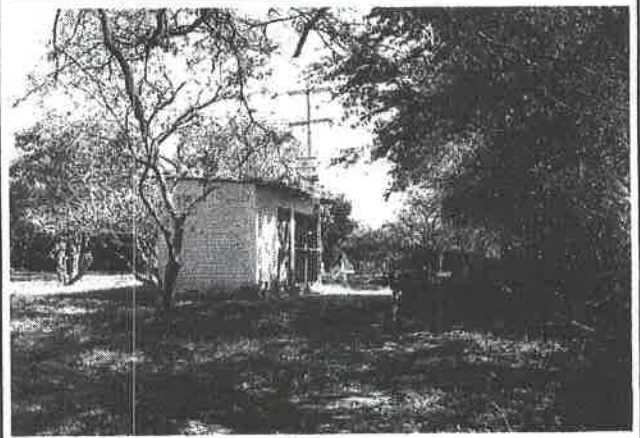

TREN DE DESCARGA

- CODO CABEZAL BRIDADO DE 6"
- TEE BRIDADA DE 4"
- REDUCCION DE 6" A 4"
- 2 VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 4"
- CODO BRIDADO DE 4" X 22°
- CUELLO DE GANSO DE 4"
- MACROMEDIDOR DE 4"
- 1 CARRETE DE 4" X 50 CM.
- 1 CARRETE DE 4" X 25 CM.
- 1 VALVULA CHECK DE 4"
- 1 VALVULA EXPULSORA DE AIRE

FOTO DE TREN DE DESCARGA



DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	150.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME:	12" PVC
NIVEL DINAMICO:	81.00 MTS
FAC. POTENCIA:	
POTENCIA TOTAL:	
GASTO TOTAL:	L.P.S.
COLUMNA:	112.00 MTS

FOTO CASETAS DE CONTROLES



EQUIPAMIENTO

- CONTROLES A TENSION REDUCIDA
- BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP
- MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP
- TRANSFORMADOR TRIFASICO A 440 V
- DOSIFICADOR DE CLORO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

NOMBRE DE POZO: LA ESTANCITA
CALLE:
COMUNIDAD: LA ESTANCITA

TREN DE DESCARGA

CODO CABEZAL BRIDADO DE 2"
 TEE BRIDADA DE 2"
 1 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2"
 CODO BRIDADO DE 2" X 22°
 CUELLO DE GANSO DE 2"
 2 CARRETE DE 2" X 50 CM.
 1 VALVULA CHECK DE 2"
 1 VALVULA EXPULSORA DE AIRE

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:	60.00 MTS
DIAMETRO DE ADEME:	6" PVC
NIVEL DINAMICO:	MTS
FAC. POTENCIA:	
POTENCIA TOTAL:	
GASTO TOTAL:	L.P.S.
COLUMNA:	2" DIAM.

EQUIPAMIENTO

- CONTROLES DE SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE
- BOMBA SUMERGIBLE
- MOTOR SUMERGIBLE
- SIN TRANSFORMADOR ENERGIA TOMADA DE LA CALLE
- DOSIFICADOR DE CLORO

FOTO DE REFERENCIA


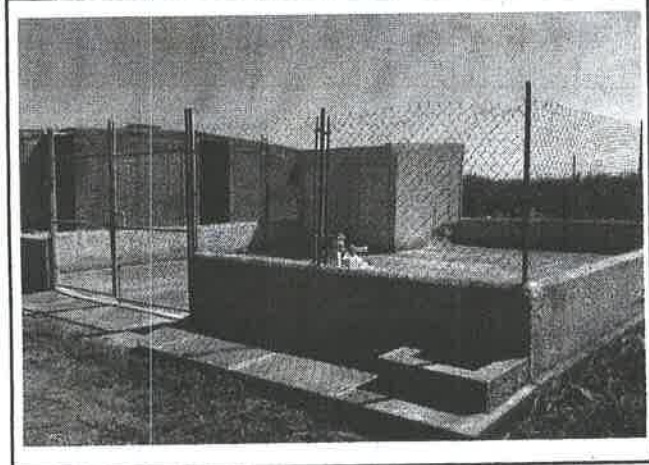


FOTO DE TREN DE DESCARGA



FOTO CASETAS DE CONTROLES

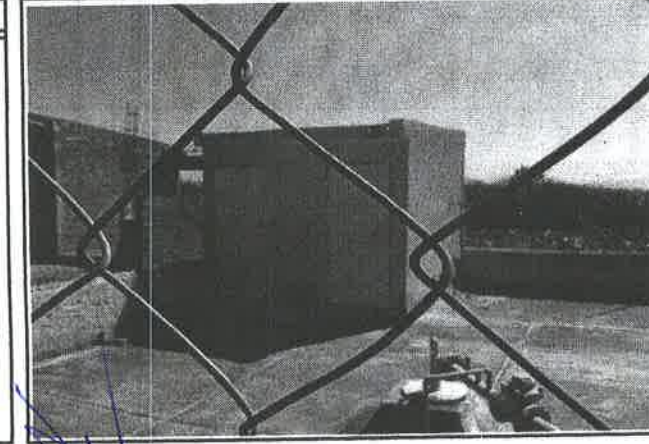

Handwritten signatures in blue ink:

- AMECA
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA

NOMBRE DE POZO: PROVIDENCIA
CALLE: HDA. SAN ANTONIO M
COLONIA: PROVIDENCIA

TREN DE DESCARGA

PERIMETRO

POZO
PROVIDENCIA

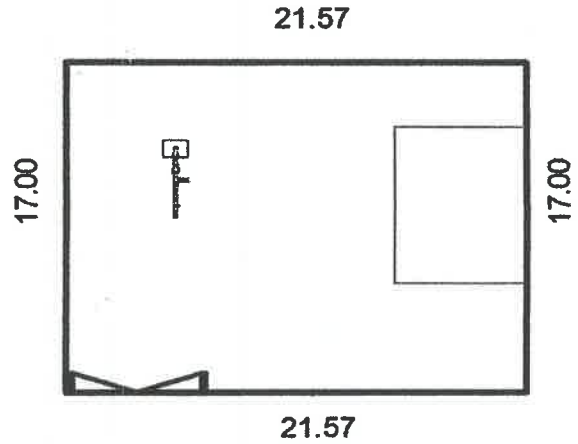

DATOS DE POZO

PROFUNDIDAD:
DIAMETRO DE ADEME:
NIVEL DINAMICO:
FAC. POTENCIA:
POTENCIA TOTAL:
GASTO TOTAL: 16 lts/SEG.

FOTO DE REFERENCIA

EQUIPAMIENTO



Siapame

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.